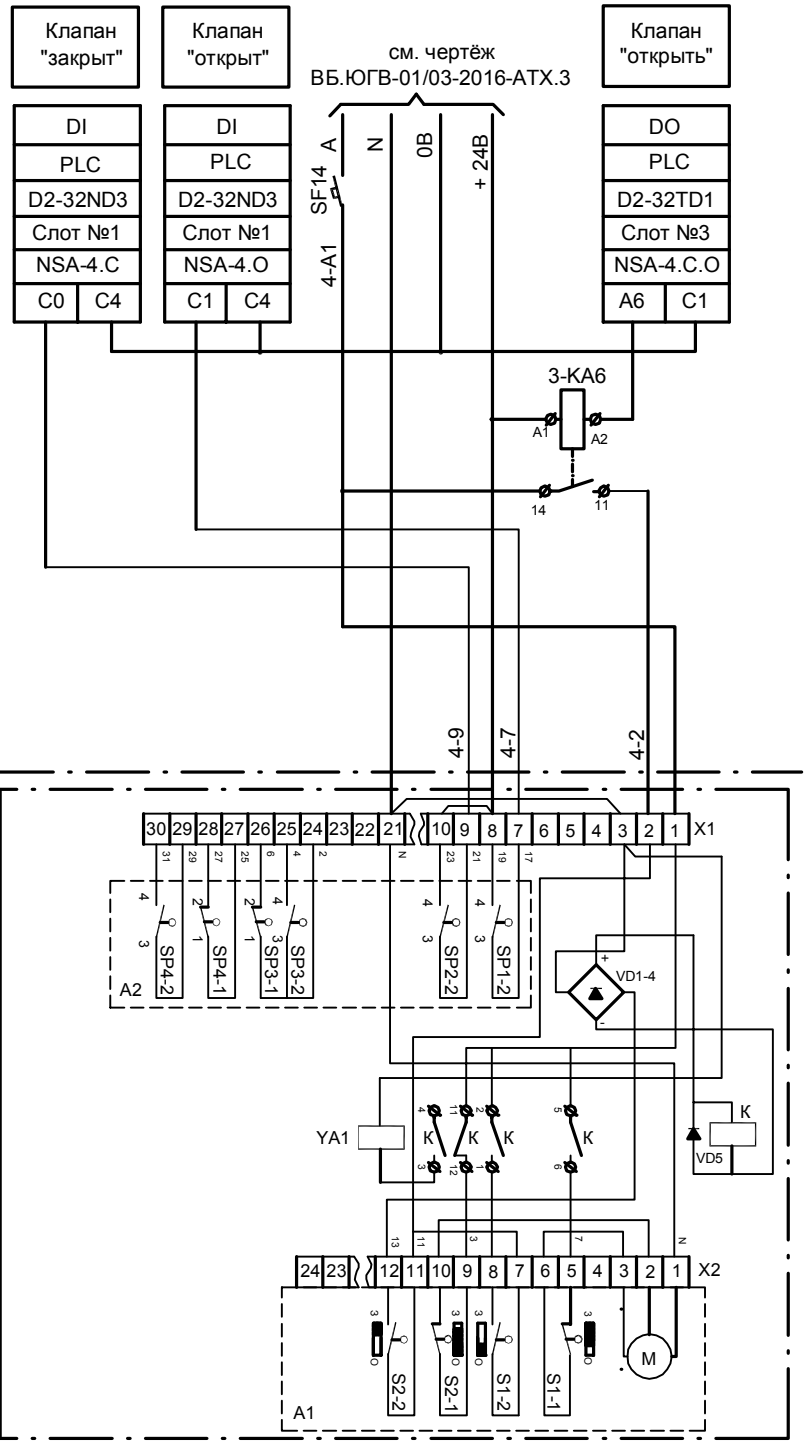


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	Газовый блок		
ПЗК-2	Отсечной клапан в составе:	1	
М- механизм электрический однооборотный МЭО-40/60-0,25-94			
	YA- электромагнит ЭМДВ-3120С У3 220В	1	
	К- реле промежуточное РЭП15-310 АУ3	1	
	S1-1, S2-2 - конечные выключатели МЭО		
SPQ	SP1-2...SP4-2 - блок путевых выключателей клапана		
	ШУК		
3-KA6	Реле промежуточное типа RM83-1011-35-1024-01	1	
PLC	Контроллер DL 205		
D2-32ND3	Модуль дискретных входов 24В	1	
D2-32TD1	Модуль дискретных выходов 24В	1	

Диаграмма работы конечных и путевых выключателей

Обознач. контакта в схеме	Настройка конечных и путевых выключателей: Закрыто	Пром. положение	Открыто	Функциональное назначение
S1-1	■	■		Ограничение перемещения им в сторону "открыть"
S1-2			■	Блокировка реле при открытии ПЗК-1
S2-1		■	■	Ограничение перемещения им в сторону "закрыть". Исходное положение
S2-2	■			Фиксация исходного положения ИМ
SP1-2			■	Подтверждение клапан "открыт"
SP2-2	■	■		Подтверждение клапан "закрыт"

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм. Колуч Лист № док. Подпись Дата

ВБ.ЮГВ-01/03-2016-АТХ.4

Лист 3