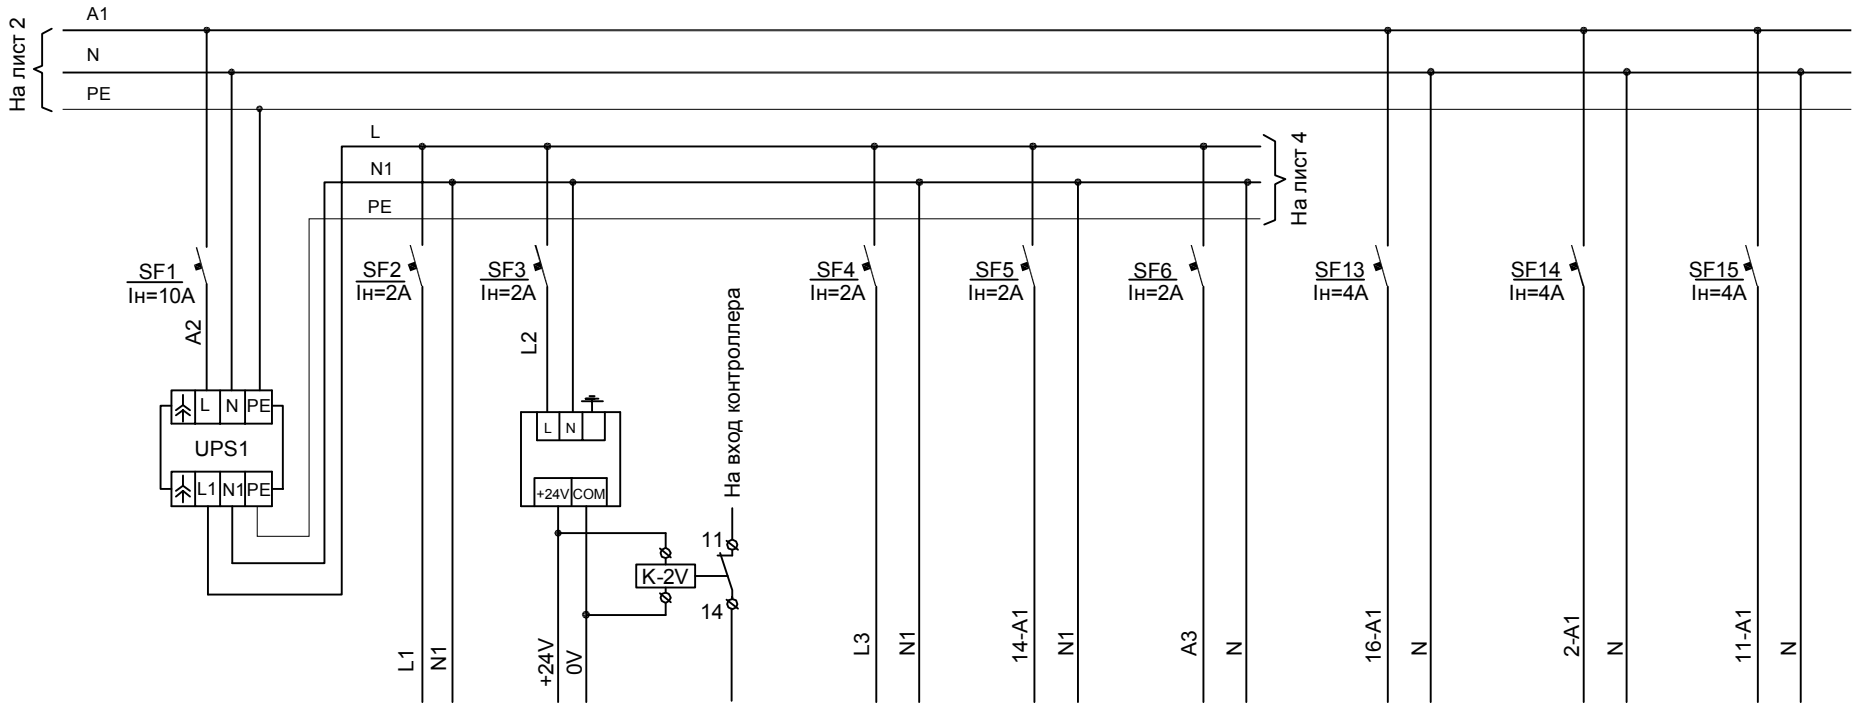


ПОЗИЦИЯ		PLC	UZ1		BSA-11	LS-14	HA1, HA2	NSGA-1/1	NSA-1/2 NSA-1/4	YV-1/1, YV-1/3, YV-1/8 YV-1/9, TV-1/11
ТИП		DL-205	ACE-540A		Тр-тор	САУ-М6	–	МЭО		
НАИМЕНОВАНИЕ МОНТАЖНОЙ ЕДИНИЦЫ	Блок песперебойного питания	Контроллер	Блок питания входов/выходов контроллера	Контроль питания 24VDC	ФЭСП-2Р Контроль факела запальника и горелки	Контроль уровня воды в барабане котла	Сирена Табло	ПРЗ на газопроводе к котлу	ПЗК-1 ПЗК-2	Клапан продувки Клапан опрессовки Клапан запальника Клапан безопасности Тр-р запальника
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	~220	~220	~220/=24	=24	~220/~24	~220/~24	~220	~220	~220	~220
МОЩНОСТЬ (Вт)	1000	40	40	10	10	10	50	70	370	300
МЕСТО УСТАНОВКИ	ШУК					По месту	ШУК	По месту		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВБ.ЮГВ-01/03-2016-АТХ.3	Лист 3