
Контроллер DL205

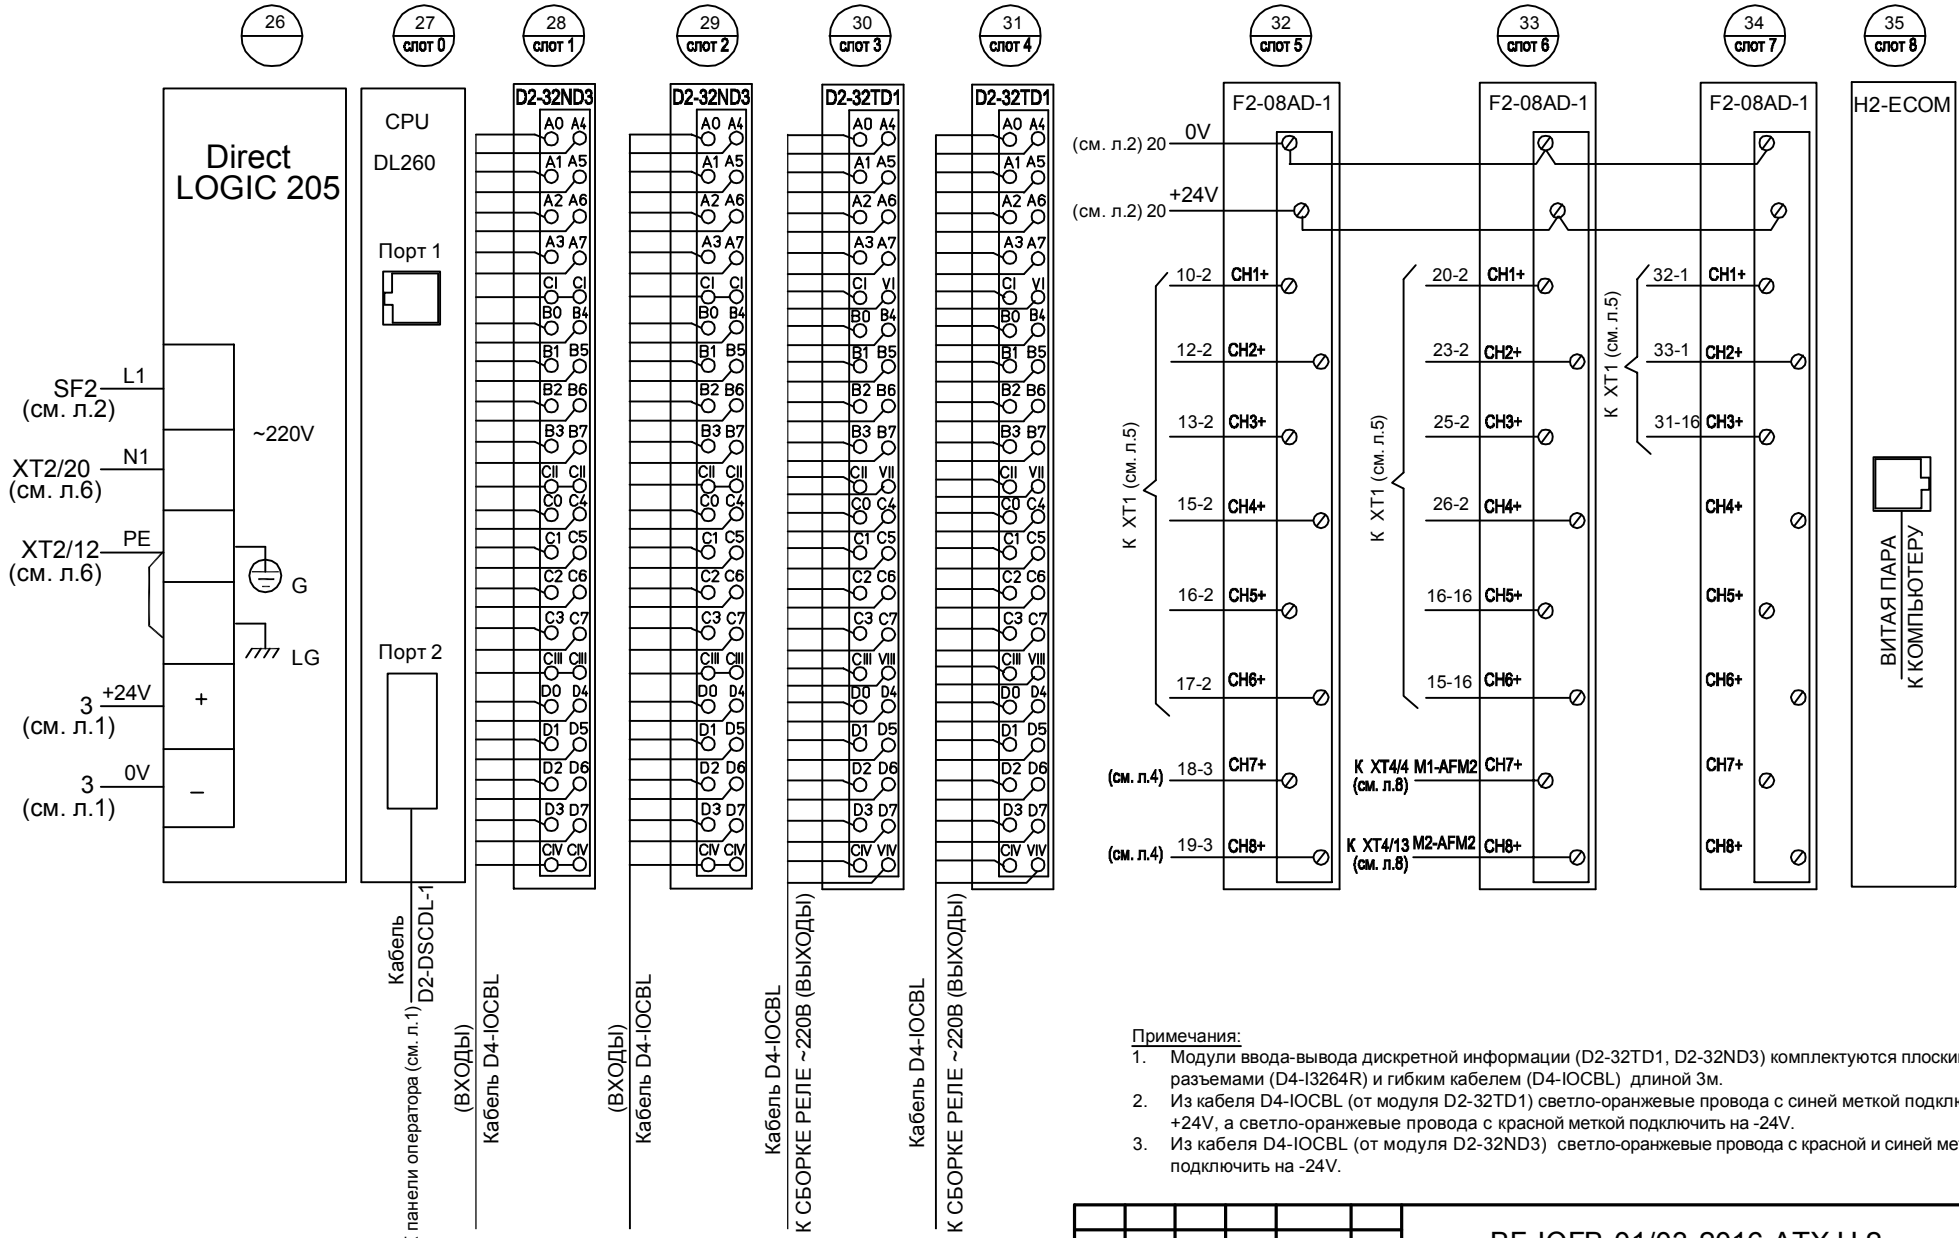

Примечания:

1. Модули ввода-вывода дискретной информации (D2-32TD1, D2-32ND3) комплектуются плоскими разъемами (D4-I3264R) и гибким кабелем (D4-IOCBL) длиной 3м.
2. Из кабеля D4-IOCBL (от модуля D2-32TD1) светло-оранжевые провода с синей меткой подключить на +24V, а светло-оранжевые провода с красной меткой подключить на -24V.
3. Из кабеля D4-IOCBL (от модуля D2-32ND3) светло-оранжевые провода с красной и синей меткой подключить на -24V.

Примечание: данный чертеж рассматривать совместно чертежами 1ВБ.ЮГВ-01/03-2016-АТХ.Н2 листы 1-6

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВБ.ЮГВ-01/03-2016-АТХ.Н.2	Лист 3

Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№